



[Signature]

S.A. "Apă-Canal Cahul"
Str. 31 August, 1 mun.
Cahul

Linie fierbinte: 0299 22000
www.apacanalcahul.md

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE

Analiză realizată de Laboratorul S.A. "Apă-Canal Cahul"

Data prelevării probei: 26.02.2024

Data efectuării analizelor: 26.02.2024 - 27.02.2024

Tabel 1

Nr.	Indicatori organoleptici și fizico-chimici	Unitate de măsură	Valoarea concentrației maxim admisibile (CMA)	Valori obținute
1	Aluminiu	µg/l	200	50
2	Amoniu	mg/l	0,5	0
3	Cloruri	mg/l	250	39.5
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,5	0.96
5	Culoarea	grade	Acceptabil pentru consumatori și nici o modificare anormală	Acceptabil (2)
6	Reziduu sec solubil total	mg/l	1500	324.8
7	Duritatea totală	grade germane	min. 5	11.1
8	Fier	mg/l	0,3	0.02
9	Gust	puncte	Acceptabil consumatorilor și nici o modificare anormală	Acceptabil
10	Miros	puncte	Acceptabil consumatorilor și nici o modificare anormală	Acceptabil
11	Temperatura	°C		6.0
12	Turbiditatea	UNT.	< /=5	0.26
13	pH	Unit. de pH	> /= 6,5; < /= 9,5	7.5
14	Oxidabilitatea	mg O2/l	5	2.1
15	Alcalinitatea totală	mol/m³	nu se normează	2.8
16	Nitriți	mg/l	0,5	0.001
17	Nitrați	mg/l	50	4.4
18	Sulfați	mg/l	250	84.2
19	Cupru	mg/l	1,0	0,03


Tabel 2

Nr.	Indicatori bacteriologici	Unitate de măsură	Valoarea concentrației maxim admisibile (CMA)	Valori obținute
1	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0
2	Enterococi (Streptococi fecali)	nr./100 ml	0	0
3	Escherichia coli (E.Coli)	nr./100 ml	0	0

Concluzie: Conform analizelor fizico-chimice și microbiologice, proba de apă este potabilă și se încadrează în prevederile HG. 934 din 15.08.2007 pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea "monitorizare de control și audit"

Informații certificate:

Moldovanu Vladimir
Director general

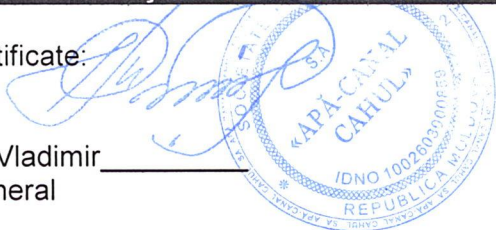

Ghirov Valeria *[Signature]*
Laborant superior